



PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO




ANALISIS FISICOQUÍMICOS  
AGUA POTABLE  
SEPTIEMBRE 2024

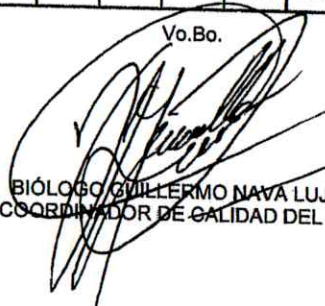
RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	NOM-127/21	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	3.8	3.8	4.0	3.7	3.6	3.7	3.7	4.0	3.9	3.0	3.4	3.6	3.8	4.0	3.9	3.6	3.9	4.0	3.9	4.0	4 NTU	3.8
P.H.	7.1	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	7.0	6.8	6.7	6.8	7.0	6.9	7.0	6.8	7.0	6.3	7.2	7.0	7.2	7.0	6,5-8,5	6.9
ALCALINIDAD TOTAL	90	90	99	95	98	89	90	88	85	93	97	83	96	96	89	85	87	86	96	84		91
DUREZA TOTAL	250	260	270	259	245	243	260	250	251	255	246	258	249	260	243	265	268	240	252	260	500 MG/LT	254
DUREZA DE CALCIO	150	160	169	162	162	160	162	169	170	170	154	160	168	177	162	168	166	151	166	170		164
DUREZA DE MAGNESIO	100	100	101	97	83	83	98	81	81	85	92	98	81	83	81	97	102	89	86	90		86
CLORUROS	128	130	132	122	126	138	122	130	126	125	135	121	134	139	140	145	138	150	152	144		134
CLORO RESIDUAL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.2-1.5	1.5
SDT	514	506	481	457	435	463	418	409	404	537	470	462	458	483	520	530	542	570	565	556	1000 MG/LT	489
TEMPERATURA oC	26.7	28.4	27.2	27.1	28.3	25.9	24.4	25.9	27.4	27.3	24.0	26.3	26.4	27.2	25.4	28.9	20.9	20.7	26.7	26.5		26.1

AUTORIZÓ:

  
IQ. ANDREA RODRÍGUEZ AGUILAR  
ENCARGADA DE LABORATORIO

Vo.Bo.

  
BIÓLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO  
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

SECRETARÍA DE SALUD

**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado  
**RECIBIDO**  
**07 OCT. 2024**

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS  
COORDINACION N° IV  
REYNOSA

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

