

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA
COMAPA DE REYNOSA**

RESPUESTA: RSI-009-2021

FOLIO: 00292821

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Cd. Reynosa, Tamps. a 13 de Mayo del 2021

C. [REDACTED]

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la COMAPA Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día **23 de Abril del 2021** que a la letra dice:

Quisiera ver los planos del agua potable de la circunvalación 13

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envío a usted la respuesta en tiempo y forma a la información solicitada.

En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tamaulipas prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes a esta notificación, para conocer más visite:
http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/

Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga los parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos brindó para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectivas.

Cd. Reynosa, Tam. A 11 de Mayo de 2021
Gerencia Técnica Operativa COMAPA
Oficio JRHB-0458/2021
Asunto: El que se indica

LIC. CIRO ANDRES IBARRA ZAPATA
Titular de la Unidad de Transparencia
COMAPA Reynosa
PRESENTE:

Por medio del presente, y en relación a su oficio del 26 de Abril del 2021 numero UT/20/2021, en el que solicita información requerida por un ciudadano a la Unidad de Transparencia, de acuerdo al texto que a continuación se transcribe.

“Quisiera ver los planos del agua potable de la circunvalación 13”.

Me permito anexar el Plano de la Calle Circunvalación Trece entre Ave. Poniente 1 y Poniente 2 en la Col. Cumbres y el cual será enviado en electrónico al correo de la Unidad de Transparencia

Sin otro particular por el momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo




Atentamente.


Arq. Jorge R. Herrera Bustamante
Gerente Técnico y Operativo



c.c.p. Archivo
JRHB/JCRN/ibg.

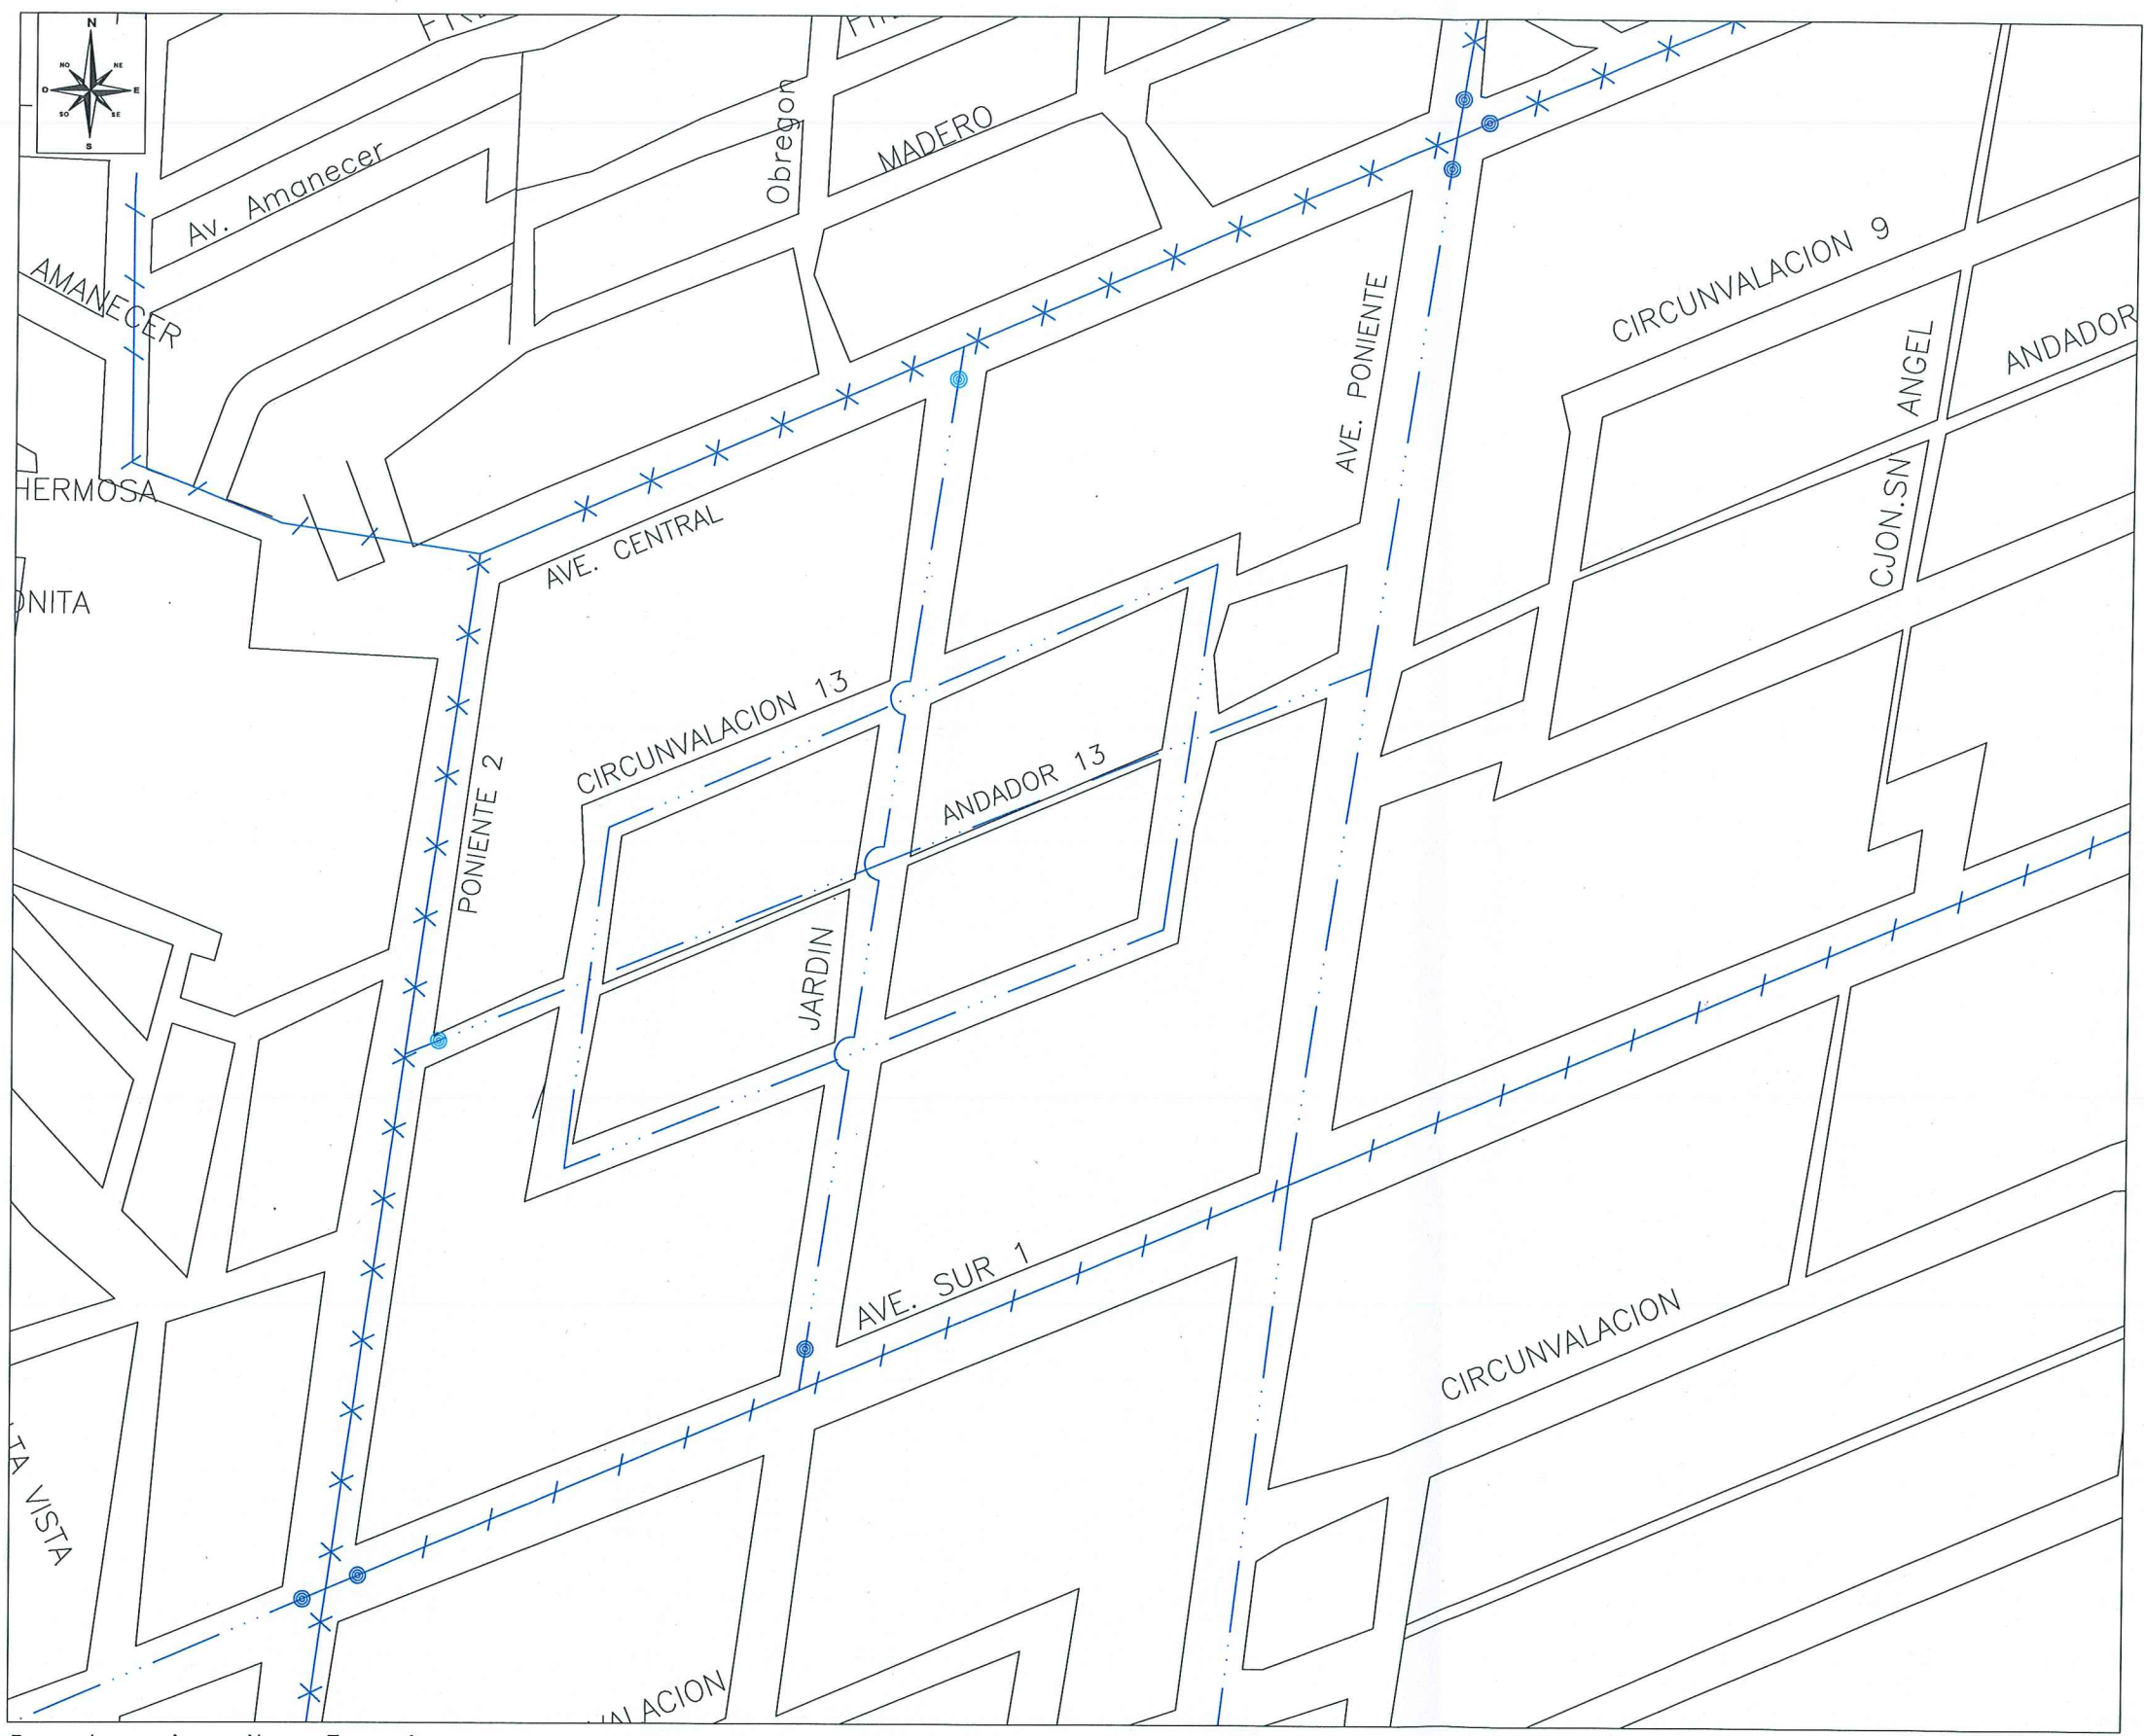

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

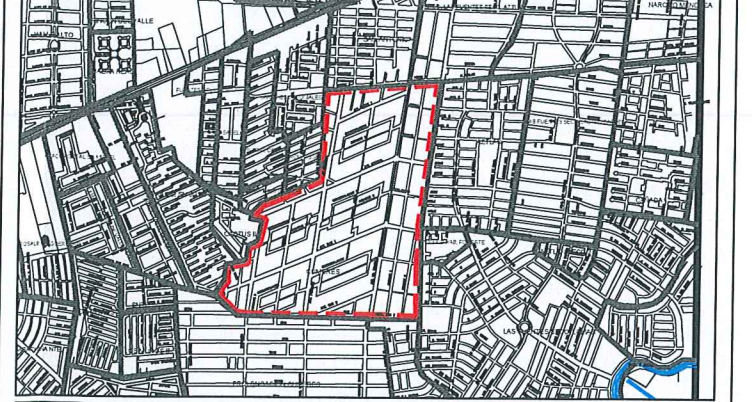

S I M B O L O S

SIMBOLOGIA

TUBERIA 3" DE ø (75 mm)
TUBERIA 4" DE ø (100 mm)
TUBERIA 6" DE ø (150 mm)	-----
TUBERIA 8" DE ø (200 mm)	-----
TUBERIA 10" DE ø (250 mm)	-----
TUBERIA 12" DE ø (300 mm)	-----
TUBERIA 14" DE ø (350 mm)	-----
TUBERIA 16" DE ø (400 mm)	-----
TUBERIA 18" DE ø (450 mm)	-----
TUBERIA 20" DE ø (500 mm)	-----
TUBERIA 24" DE ø (600 mm)	-----
TUBERIA 30" DE ø (750 mm)	-----
TUBERIA 32" DE ø (800 mm)	-----
TUBERIA 36" DE ø (900 mm)	-----
TUBERIA 54" DE ø (135 mm)	-----



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
 COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS

UBICACION: CALLE CIRCUNVALACION TRECE ENTRE AV. PONIENTE 1 Y PONIENTE 2, COLONIA LAS CUMBRES
PLANO: RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE
OBRA: AGUA POTABLE (PLANO: 01/01)

GERENTE GENERAL

GERENTE TECNICO OPERATIVO: ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE
 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS: ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

CLAVE DE PLANO: _____ **ESCALA:** S/E
FECHA: MAYO-2021